



V Praze dne 13. 4. 2023  
Č. j.: MZDR 11756/2023/OVZ

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

**Crest® 3D WHITESTRIPS™, DENTAL WHITENING KIT, PROFESSIONAL EFFECTS, (L)2054V43**  
(bělicí pásky na zuby)  
EAN kód: 889714000038

**Výrobce/ Země původu:** PROCTER & GAMBLE, CINCINNATI OH 45202/ USA

**Distributor:** Allegro Poznan, Poznan 60-166, Polsko

**Prodejce:** Libro watches s.r.o., Beskydská 151, 741 01 Nový Jičín, IČO: 04101502

(prodejna: [www.1hodinky.cz](http://www.1hodinky.cz) – prodejce informoval spotřebitele o stažení výrobku)

**Popis:** Jedná se o bělicí pásky na zuby, které jsou baleny po dvou kusech v jednotlivých sáčcích. Sáčky jsou vloženy do barevné papírové skládačky, na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek a obsah balení. Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek, obrázky použití výrobku s texty, týkající návodu k použití v anglickém jazyce. Na spodní straně skládačky jsou údaje o výrobcí, kódy (L)2054V43, FE/2024, 91523792 a EAN kód. Na boční straně jsou uvedeny anglické informační a varovné texty, seznam přísad a obrázek aktuální velikosti bělicích pásek v balení. Papírová skládačka je zatavena v plastové fólii. Návod v českém jazyce, s obrázky k použití a dalšími informačními a varovnými texty v českém jazyce a s údaji o výrobcí je přiložen k výrobku.

**Odůvodnění:** Laboratorní vyšetření prokázalo obsah peroxidů v přepočtu na peroxid vodíku v množství  $8,92 \pm 0,71$  % hm. v přípravku. To je v rozporu s limitem 0,1 % hm. peroxidu vodíku (přítomného nebo uvolněného) ve volně dostupných přípravcích na bělení nebo zesvětlení zubů stanoveným v příloze III (ref. č. 12) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Používání kosmetických přípravků na bělení nebo zesvětlení zubů s obsahem peroxidu vodíku (přítomného nebo uvolněného) nad 0,1% hm. není bezpečné bez dohledu zubního lékaře.

**Riziko** použití výrobku spočívá v toxických účincích peroxidu vodíku, které mohou být zvýrazněny aplikací na (již dříve) poraněnou tkáň, opakovanou aplikací, konzumací alkoholu či u kuřáků. V krajním případě mohou tyto podmínky vést ke vzniku rakoviny dutiny ústní.

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky dne:


MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky  
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví





MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

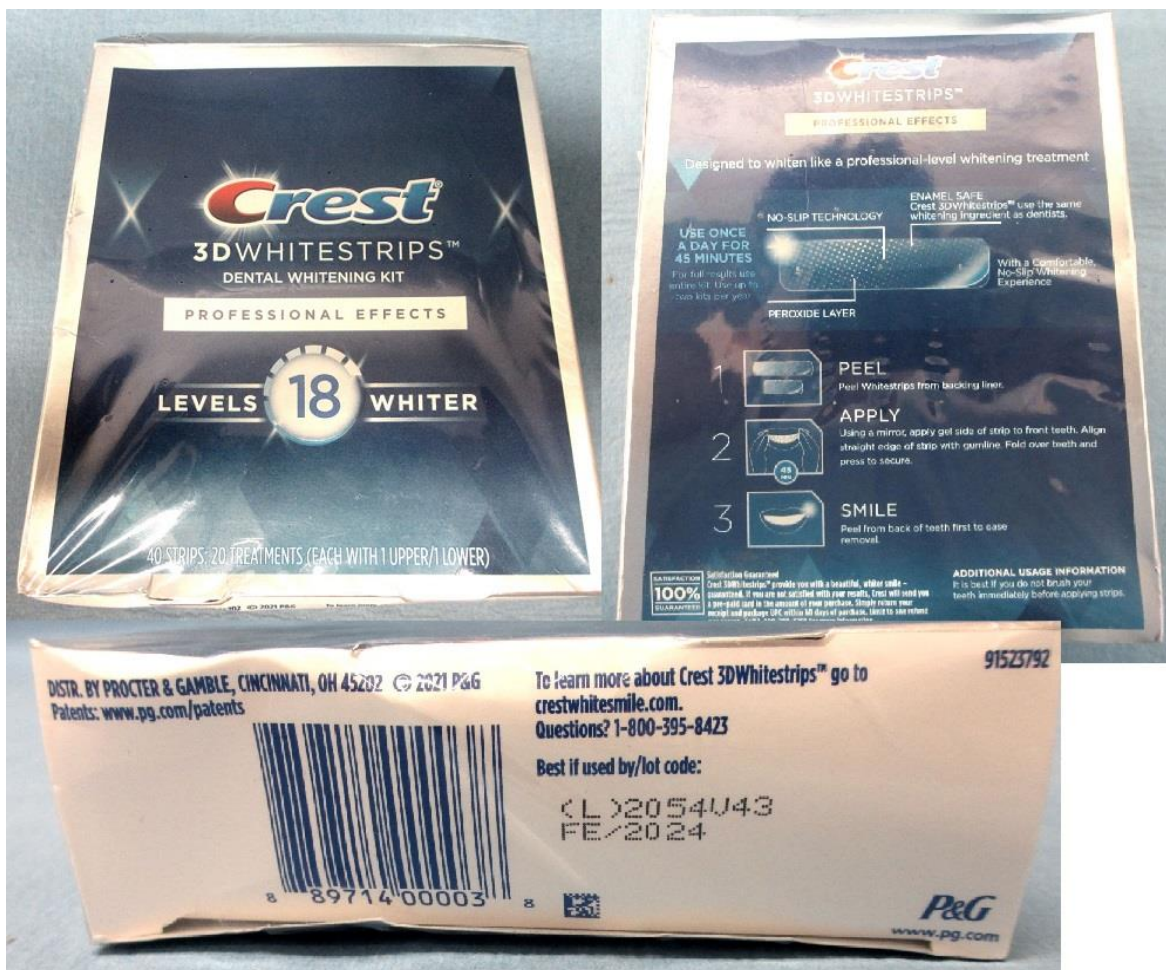

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1  
tel.: +420 224 971 111, e-mail: [hem@mzcr.cz](mailto:hem@mzcr.cz), [www.mzcr.cz](http://www.mzcr.cz)